

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

国立公文書館	
分類	⑤ 赤
配架番号	3 A
	14
	14-32

German Technical Inspection
 Information on determining order price
 of German war supplies

独統調第号外費

独国軍需注文價格決定ニ関スル

参考送付一件

昭和十九年五月十日

陸軍省軍需部独国駐在高級技術員

陸軍省軍需部

首題一件左記自送付ス

左記

- 一 第一及集團領海ニ関ス
- 一 独軍需注文ニ関ス

以上 一戸

国立公文書館	
分類	
配架番号	
14-32	

3
Copy

めくれず

m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

国立公文書館	
分類	
	返 赤
配架番号	3 A
	14
	14-31-2

完結

昭和十八年電第1218號

19 電 第 264

接受	昭和十九年四月一日	接受ヨリ 起案マデ ノ日數	日	決判	昭和十九年四月一日
起案	昭和十九年四月一日			施行	昭和十九年四月一日

施設課長

電力局

關西配電株式會社申請南放線工事
花園南放線之廢止註：花園若江線水
新設ニ関スル件

系ノ一

指令 五本（近畿軍部並部經由）

軍部指令一八五第一二一八號
大阪 大原 又
一九四三 大阪市北區梅ヶ枝町一丁目五番地

關西配電株式會社

日本標準規格 B5 (182x257mm)

洋紙回線用紙

TRANSFER

3

Serial Record Division
The Library of Congress
Copy.....

附 二 卷

社長 田邊 隆二

昭和十八年十二月七日附函工甲第三九六號、昭和十九年
二月十日附令第四四號、及今年三月五日附令第九三號甲請
工事設計書中事項變更一件、許可ス

年 月 日 丸 澤 名

大日本帝國政府

一八五号一三一八號

第 一 二

年 月 日

局 正 長

大阪府知事 宛

關西配電株式會社申請放電場所、及
花園南放電線廢止並花園若江線
新設一件

(昭和十八年十月二十三日附保字第六四三號甲申)

標記一件、周知別紙案、通指令相成候

(施行注意)

一、第 一 二 号 子 務 所 一 二 十

(國定規格B5(148×250))

台帳 193 764

18 電 1218

課 長 不在	課 部		課 長 不在	課 企 部	
	付 返 廻 付	受		付 送 付	受
係 長 主 査	年	19 年	係 長 主 査	年	19 年
2-24	月	2 月	2-24	月	2 月
2-24	日	21 日	2-24	日	18 日
見 意			領 要 請 申		
技術上支障あり			[件名] 工事設計書中事項變更許可申請		
			一 花園若江新設 (若江支路、変更) (台改修) 花園高—若江高 一、二三四種 = 二KV 二回所 二 若江玉川線、廢止セリて復法 三 花園南板倉新設 (依り撤去新設変更) 五 長六八七一軒中五七〇軒撤去トセリテ 五三〇一軒撤去ト変更ス 四 花園玉川線新設ヲ別添ス		
			19 年 2 月 18 日 第 193 764 号 西配電株式会社		

西配電株式会社
 事務所
 京都府京都市中京区錦町
 電話 一四一八

（以下に詳細な書類内容が記載されています）

めくれず

信西通電株式會社

保交第六四六二號

昭和十八年十二月二十三日

大臣府知事 為原田 振

軍務大臣 東條 英機 殿

南支出張電所並南係送電線廢止一件

8.12.27
21

南西配電株式會社ヨリ昭和十八年十二月七日附西配工甲第三

九六號ヲ以テ申請ニ係ル標記一件調査スルニ支障無之被認
候條此段及具申候也

一ノ

昭和十八年三月十日附西配工甲第三九六號ヲ以テ南放出變電所並花園南放出線廢止許可申請致候處左記ノ通り御示達有之候ニ付別紙及追加申請候也

尚昭和十九年二月十日附西配工甲第四四號ヲ以テ玉川變電所並南放出變電所廢止等許可申請ニ對スル追加申請提出致候處玉川變電所廢止

日本標準規格JIS列5號



正本



西配工甲第九三號

昭和十九年三月 九 日

謝



社 田 邊 隆
五 嶋

祐



軍需大臣 東 條 英 機 殿

追加申請書

昭和十八年十二月七日附西配工甲第三九六號ヲ以テ南放出變電所並花園南放出線廢止許可申請致候處左記ノ通り御示達有之候ニ付別紙及追加申請候也

尚昭和十九年二月十日附西配工甲第四四號ヲ以テ玉川變電所並南放出變電所廢止等許可申請ニ對スル追加申請提出致候處玉川變電所廢止

玉川變電所並南放出線廢止等許可申請書

關西配電株式會社大阪支店

ニ對シテハ本年二月五日附御許可相蒙候ニ付前記追申書ハ花園南放出線廢止ニ關スル今同追申書ト共ニ御審儀賜度申添候

記

一撤去資材調書ニハ爾今架線、同線數、太サ、線種及變壓器容量、臺數等ニ付明細表添附ノコト
一花園玉川線ト撤去部分ノ支持物及電線太サトノ關係ヲ附表ニ明示スルコト

以上

關西配電株式會社大阪支店

撤去資材説明書 (追加)

一撤去資材(花園南放出線一部撤去ノ分)

種別	架空線
同線數	二回線
電線種類	裸硬銅線
太サ	一・八耗十九本燃及三・九四耗七本燃
支持物	鐵塔及木柱
導子	懸垂型及ピン型

以上

めくれず


第一號圖
送電關係一覽圖

関西配電株式會社
主任 五嶋祐

朝干 懸垂架
 支鉄 鐵架
 太 一・八 併十 本線
 雷 縣 縣 縣 縣
 四 縣 縣 縣 縣
 縣 縣 縣 縣
 一 縣 去 資 材 (外 國 南 出 縣 一 港 離 去)
 離 去 資 材 施 出 書 (掛 川)

以 上

関西配電株式會社 編入 支書



IV 送電線路一覽 (其之四)

送電線路名	出	入	電圧	線路種類	距離 (km)	電柱	電線種類	電線規格	電線敷設方法	電線敷設時期	備考
高松 飯野線	高松	飯野	22	架空	3.734		鋼絞線	7/32	沿路架設		
U 的山崎一線	山崎	山崎			0.052						
山崎 山崎一線	山崎	山崎			5.214						
高松 高松線	高松	高松			0.000						
山崎 山崎線	山崎	山崎			0.614						
山口 山口線	山口	山口			12.547						
山口 山口線	山口	山口			0.324						
山口 山口線	山口	山口			5.407	5.751					
山口 山口線	山口	山口			3.048						
山口 山口線	山口	山口			21.640	30.723					① 有立許可者 (一) (2) (3) (4) (5)
山口 山口線	山口	山口			1.420						② 同
山口 山口線	山口	山口			1.770						③ 同
山口 山口線	山口	山口			13.314						④ 同
山口 山口線	山口	山口			11.179						⑤ 同
山口 山口線	山口	山口			3.50						⑥ 同
山口 山口線	山口	山口			6.547						
山口 山口線	山口	山口			9.00						⑦ 同
山口 山口線	山口	山口			3.423						⑧ 同
山口 山口線	山口	山口			7.61						⑨ 同
山口 山口線	山口	山口			3.623						⑩ 同
山口 山口線	山口	山口			7.600						⑪ 同
山口 山口線	山口	山口			3.712						
山口 山口線	山口	山口			3.720	7.020					
山口 山口線	山口	山口			3.300						
山口 山口線	山口	山口			1.000						
山口 山口線	山口	山口			1.18						
山口 山口線	山口	山口			5.133						⑫ 有立許可者
山口 山口線	山口	山口			1.982						
山口 山口線	山口	山口			3.812						
山口 山口線	山口	山口			1.058						
山口 山口線	山口	山口			2.440						
山口 山口線	山口	山口			1.720						
山口 山口線	山口	山口			4.871						
山口 山口線	山口	山口			0.009						
山口 山口線	山口	山口			1.831						
山口 山口線	山口	山口			1.004						

112345678910

764



正奉

西配工甲第四號

昭和十九年二月十日



關



會社

五田

邊隆

祐



軍需大臣 東條英機 殿

玉川變電所及南放出變電所廢止等許可申請ニ關スル追加申請書

昭和十八年八月十日附西配工甲第二五〇號ヲ以テ玉川變電所廢止等ニ
關スル許可申請並昭和十八年十二月七日附西配工甲第三九六號ヲ以テ
南放出變電所等廢止ニ關スル許可申請仕候處右申請事項書中今般別紙
事項書ノ通り訂正致度此段及追加申請候也



關西配電株式會社大阪支店

西大 255

17.8-20.000共通

1 : 25

407

華取書ノ紙リ頂五遊張出外必誠心申請出
 南城出變電所等類出ニ備スハ指山申請出外必誠心申請出
 關スハ指山申請出外必誠心申請出
 出味十八年八月十日指山西工甲第ニ正〇繼々以テ玉川變電所出等ニ
 玉川變電所出南城出變電所出等指山申請ニ關スハ誠心申請書
 軍需大臣 東 菊 英 遊 題

主出好齋
 正 訓
 關西配電株式會社
 田 登 綱 二
 出味十八年二月十日
 西工甲第 四 號

關西配電株式會社大阪支店
 關西配電株式會社大阪支店

事 由 書

關急玉川變電所へノ供給送電線路中前申請ニ於テ若江玉川線ヲ廢止シ
 既設花園南放出線及分岐引込線ヲ花園玉川線ト區間變更ヲナシ、至
 南放出變電所間ヲ廢止セシ處若江玉川兩變電所ハ隣接シ若江玉川線ハ
 構内ヲ經過セル連絡線ニシテ一方右花園玉川線ハ構外ヲ迂迴經過セ
 ルヲ以テ今回右兩送電線路廢存ヲ變更シ、花園玉川線ヲ廢止シ（花
 園南放出線ノ内花園若江線ニ變更部分ヲ除キ全線）若江玉川線ヲ其儘
 存置ノ上若江變電所ニ於テハ二二kvニテ花園若江線ニテ受電シ關急
 玉川變電所へ送電セントスルモノニシテ右ニ依リ花園南放出線ノ撤去
 部分ヲ増加シ資材活用ヲ計レルモノナリ（説明圖御參照）

猶於其管內之資材部申出レテハナリ（茲此圖參照）
 王川變電所へ送電シテハナリ（茲此圖參照）
 谷邊ノ土着並變電所ニ於テハニニヤニテ外園等並變電所ニテ受電シ關急
 園南放出線ノ内並園等並變電所ニ變電所ニ於テ全線一帯並王川縣ニ其端
 ハレ以テ今回并兩管轄地ニ變更シ、外園王川縣ニ屬スル（并
 管内ニ屬スル並變電所ニ於テ一帯并園王川縣ニ屬スル）
 南放出線並變電所ニ屬スル並變電所並王川縣ニ屬スル並變電所
 畑等並園南放出線並變電所並外園王川縣ニ屬スル並變電所ニ至
 關急王川縣變電所へ、并送電所並變電所中前申請ニ於テ並王川縣ニ屬スル

田 書

關西電力株式會社大阪支店

工事設計書中變更事項書

四送電設備

昭和十八年八月十日附西配工甲第二五〇號玉川變電所廢止等ニ
 關スル申請事項書中甲（）若江支線新設ノ項ヲ左記ノ通り變更ス
 甲）左記送電線路ヲ區間變更ス
 乙）送電線路ノ名稱其他

區間	名稱	名稱其他
至若江變電所	花園若江線	
	自花園變電所	
（既設花園南放出線第十二號柱ヨリ分岐若江變電所 間〇・〇六四杆ヲ新設シ花園若江線ト變更ス）		
經過地	大阪府中河内郡若江村玉川村	
長	一・六三四杆	
内	一・五七〇杆既設花園南放出線流用	

關西電力株式會社大阪支店

○・〇六四杆今回新設
交流三相三線式

最大電壓 二二、〇〇〇「ボルト」

電線路ノ種類 架空線

全申請事項書中(イ)左記送電線路ヲ廢止ス名稱若江玉川線トアル項ヲ全部削除ス

昭和十八年十二月七日附西配工甲第三九六號南放出變電所等廢止ニ關スル申請事項書中左記ノ通り訂正ス

(甲)左記ヲ廢止ス

名稱 花園南放出線

長 六、八七一杆

内 五・〇七〇杆今回撤去トアルヲ

五・三〇一杆今回撤去ト訂正ス

(前申請ニ於テ花園南放出線ノ内自第十三號分岐柱至南放出變電所間ヲ撤去シ殘部ヲ花園玉川線ト區間變更セシ處今回第十二號柱(若江變電所ヘノ分岐柱)ヨリ南放出變電所間及玉川變電所ヘノ分岐部分ヲ撤去スルモノトス)


〇區間變更ニ伴ヒ左記ヲ新設ストアル項

名稱 花園玉川線トアル項ヲ全部削除ス

以上

主任技術者

五 嶋 祐

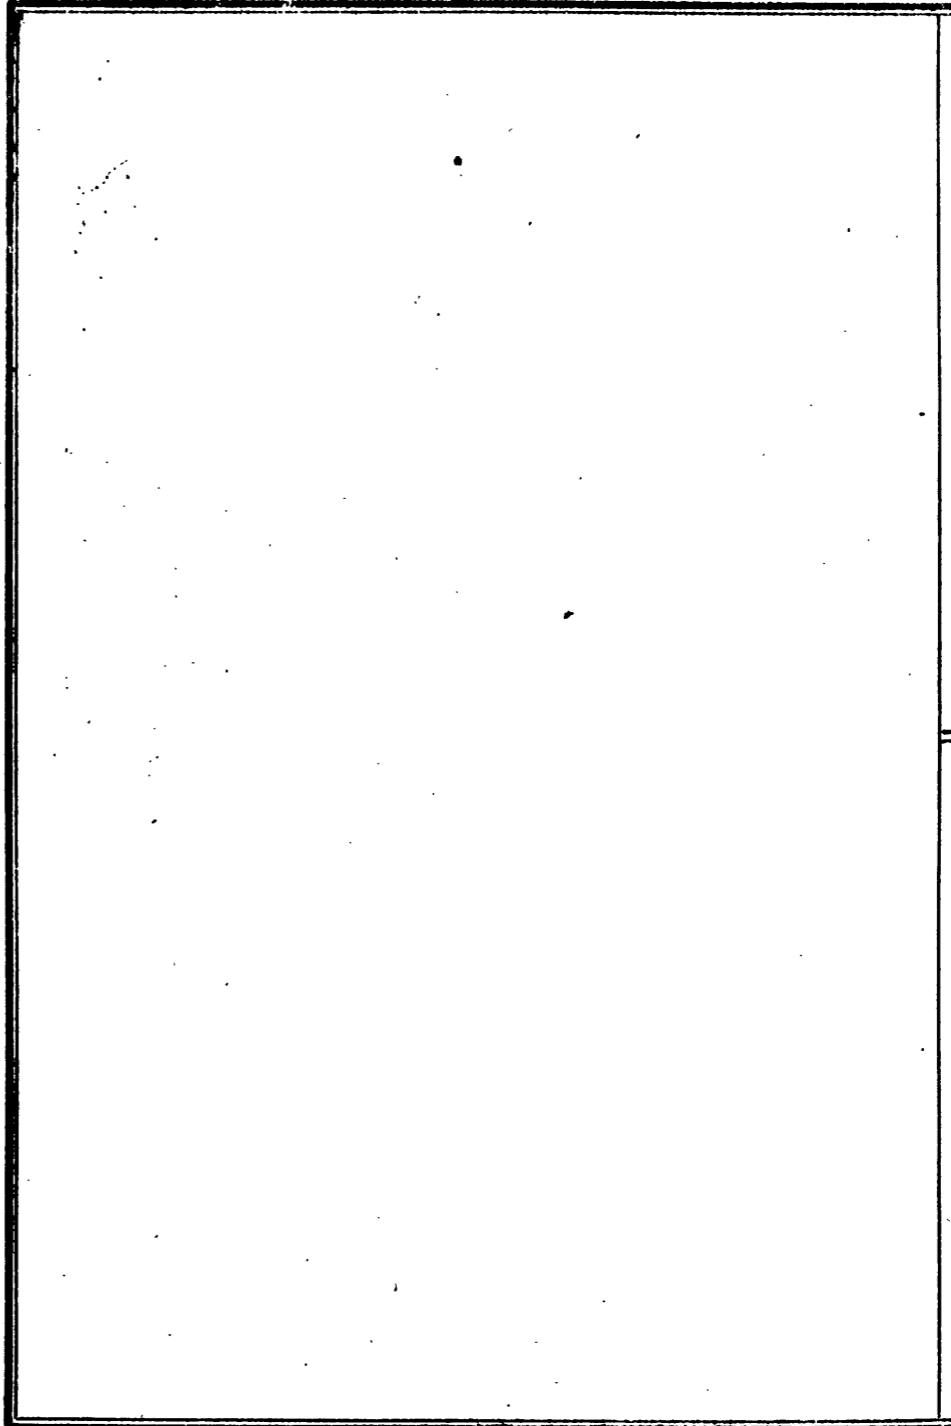

圖大 255 1& 5, 100,000 共通

關西配電株式會社大阪支店

撤去資材説明書

前申請書添付本書ヲ左記訂正ス

一、撤去資材（花園南放出線一部撤去ノ分）

銅 一七・七〇〇噸


鐵 八二・〇〇〇噸

一、撤去費 二五〇〇〇圓也

其他變更ナシ

昭和 年 月 日

説明圖

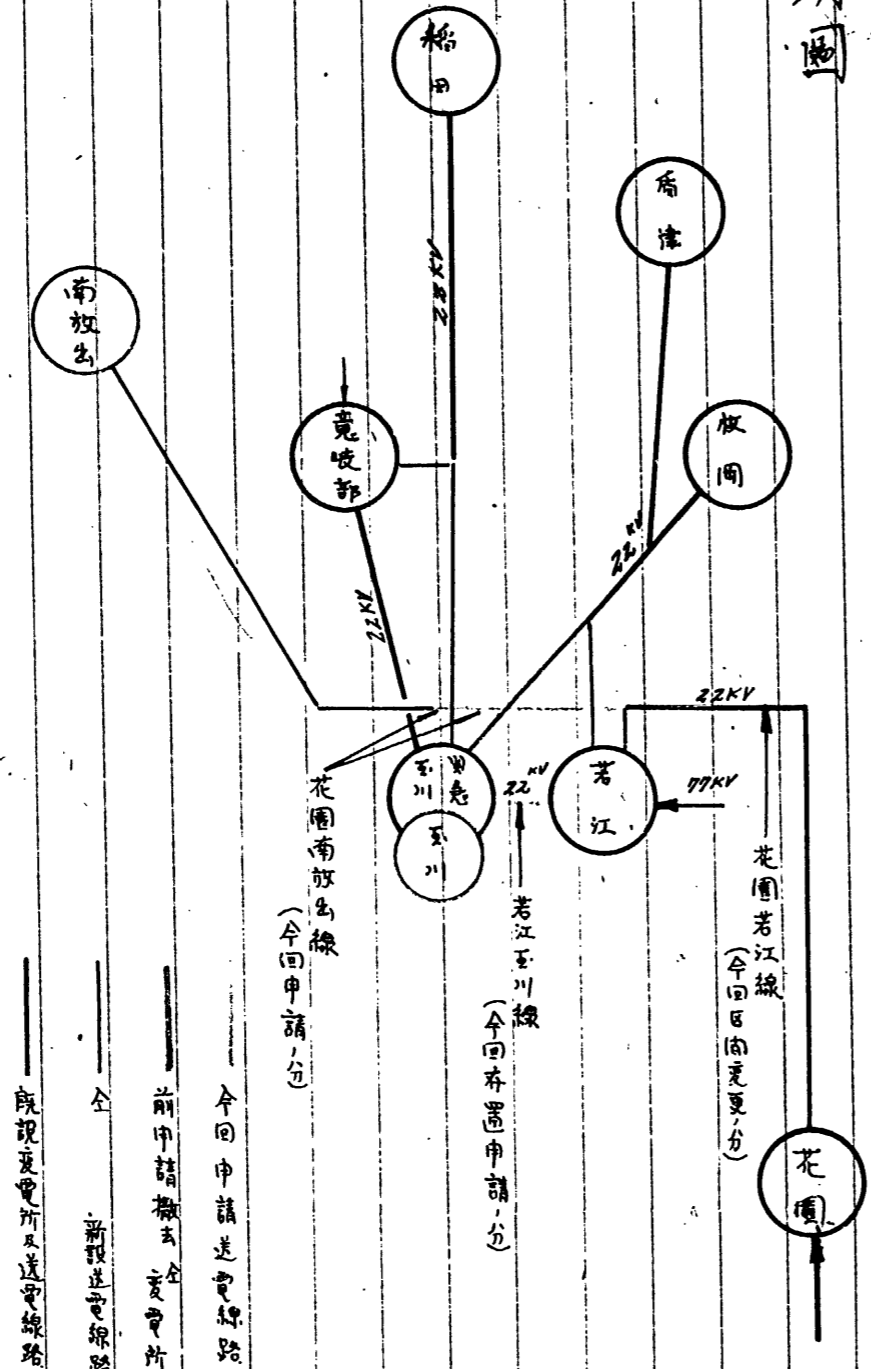


- 其冊變更トシ
- 一 撤去費 二五〇〇〇圓也
 - 二 鐵 八二・〇〇〇
 - 三 庫 一・五・五〇〇
- 一 撤去資材 (外園南坂出線一階撤去ノ分)
- 前申請撤去本書ノ送電線五本
- 撤去資材堆出書

關西配電株式會社

關西配電株式會社大岡支店

第一號圖
送電系統圖
関西配電株式會社
主任技術者 五嶋 祐

送電系統圖

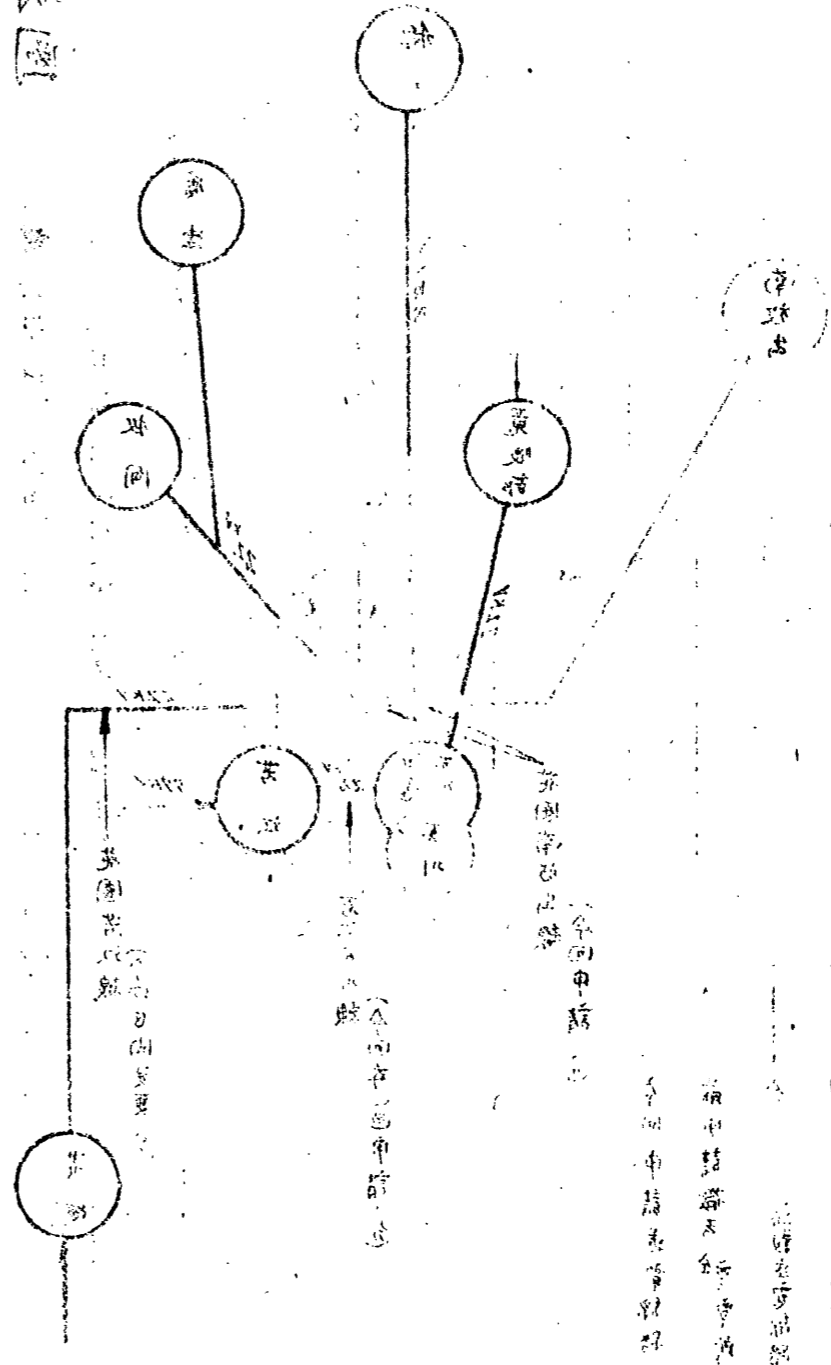


1 : 3 2



送電系統圖


関西配電株式会社 大阪支店

昭和 年 月 日 現在

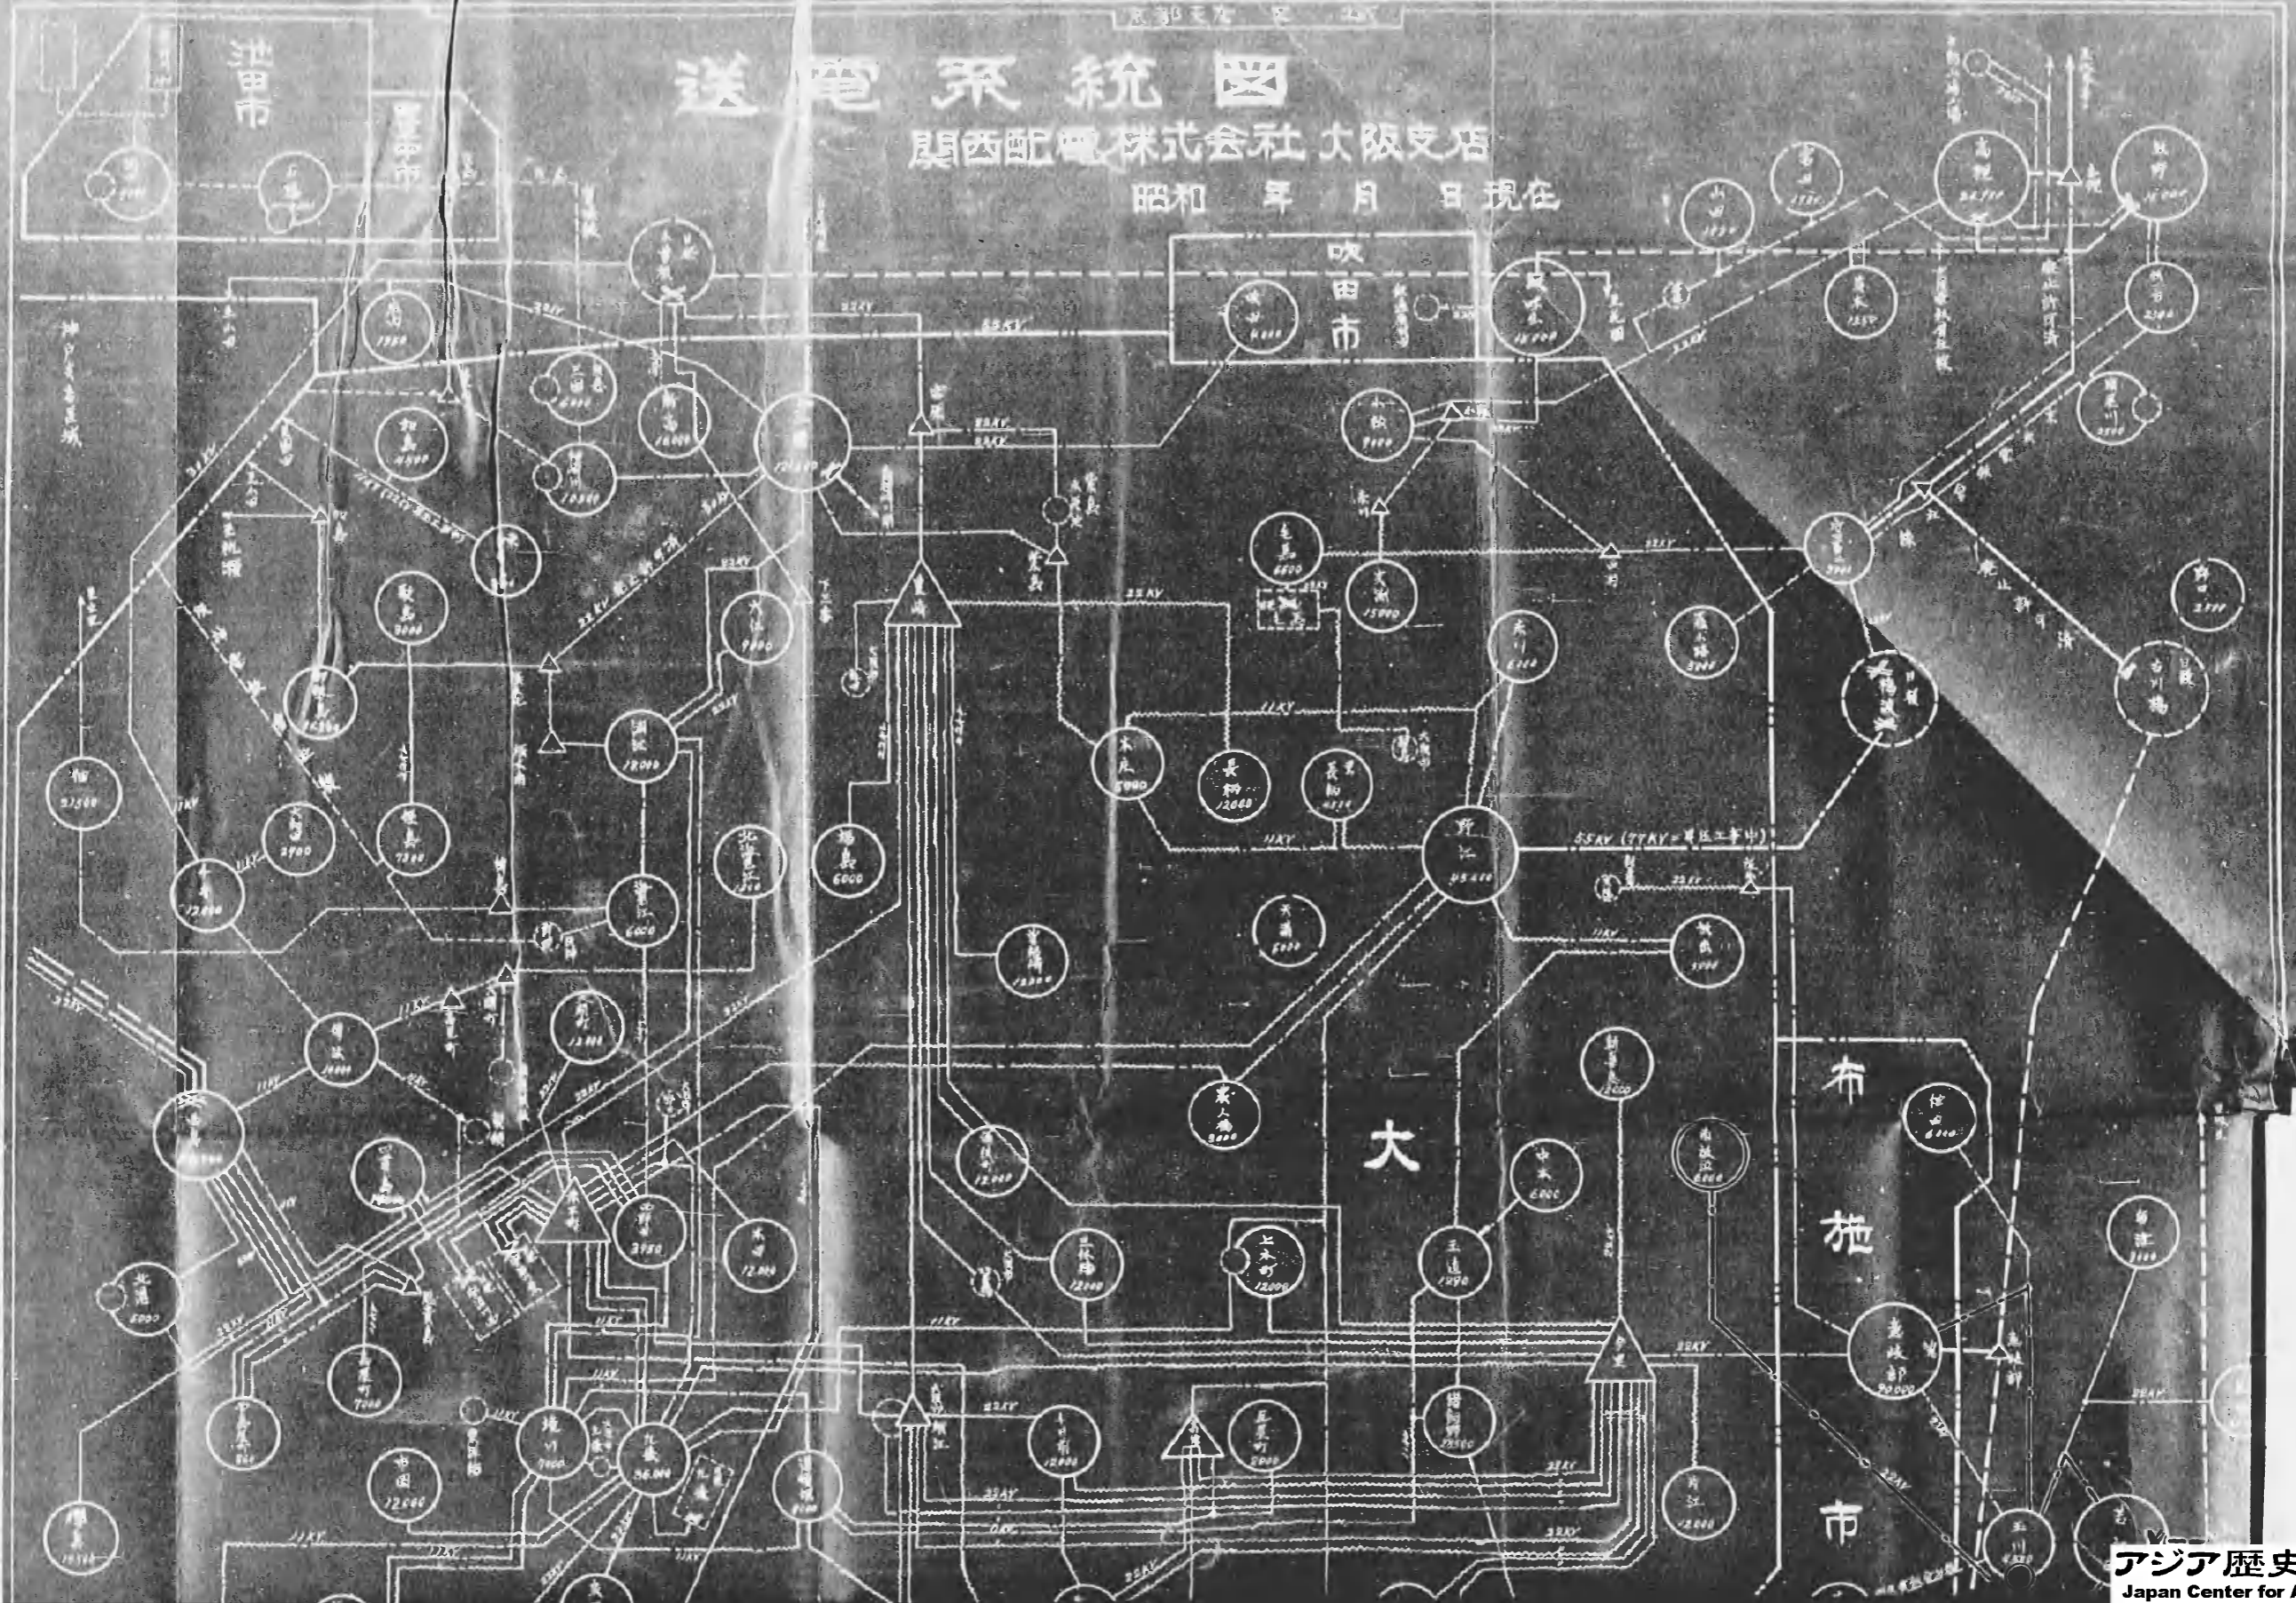


めくれず

めくれず

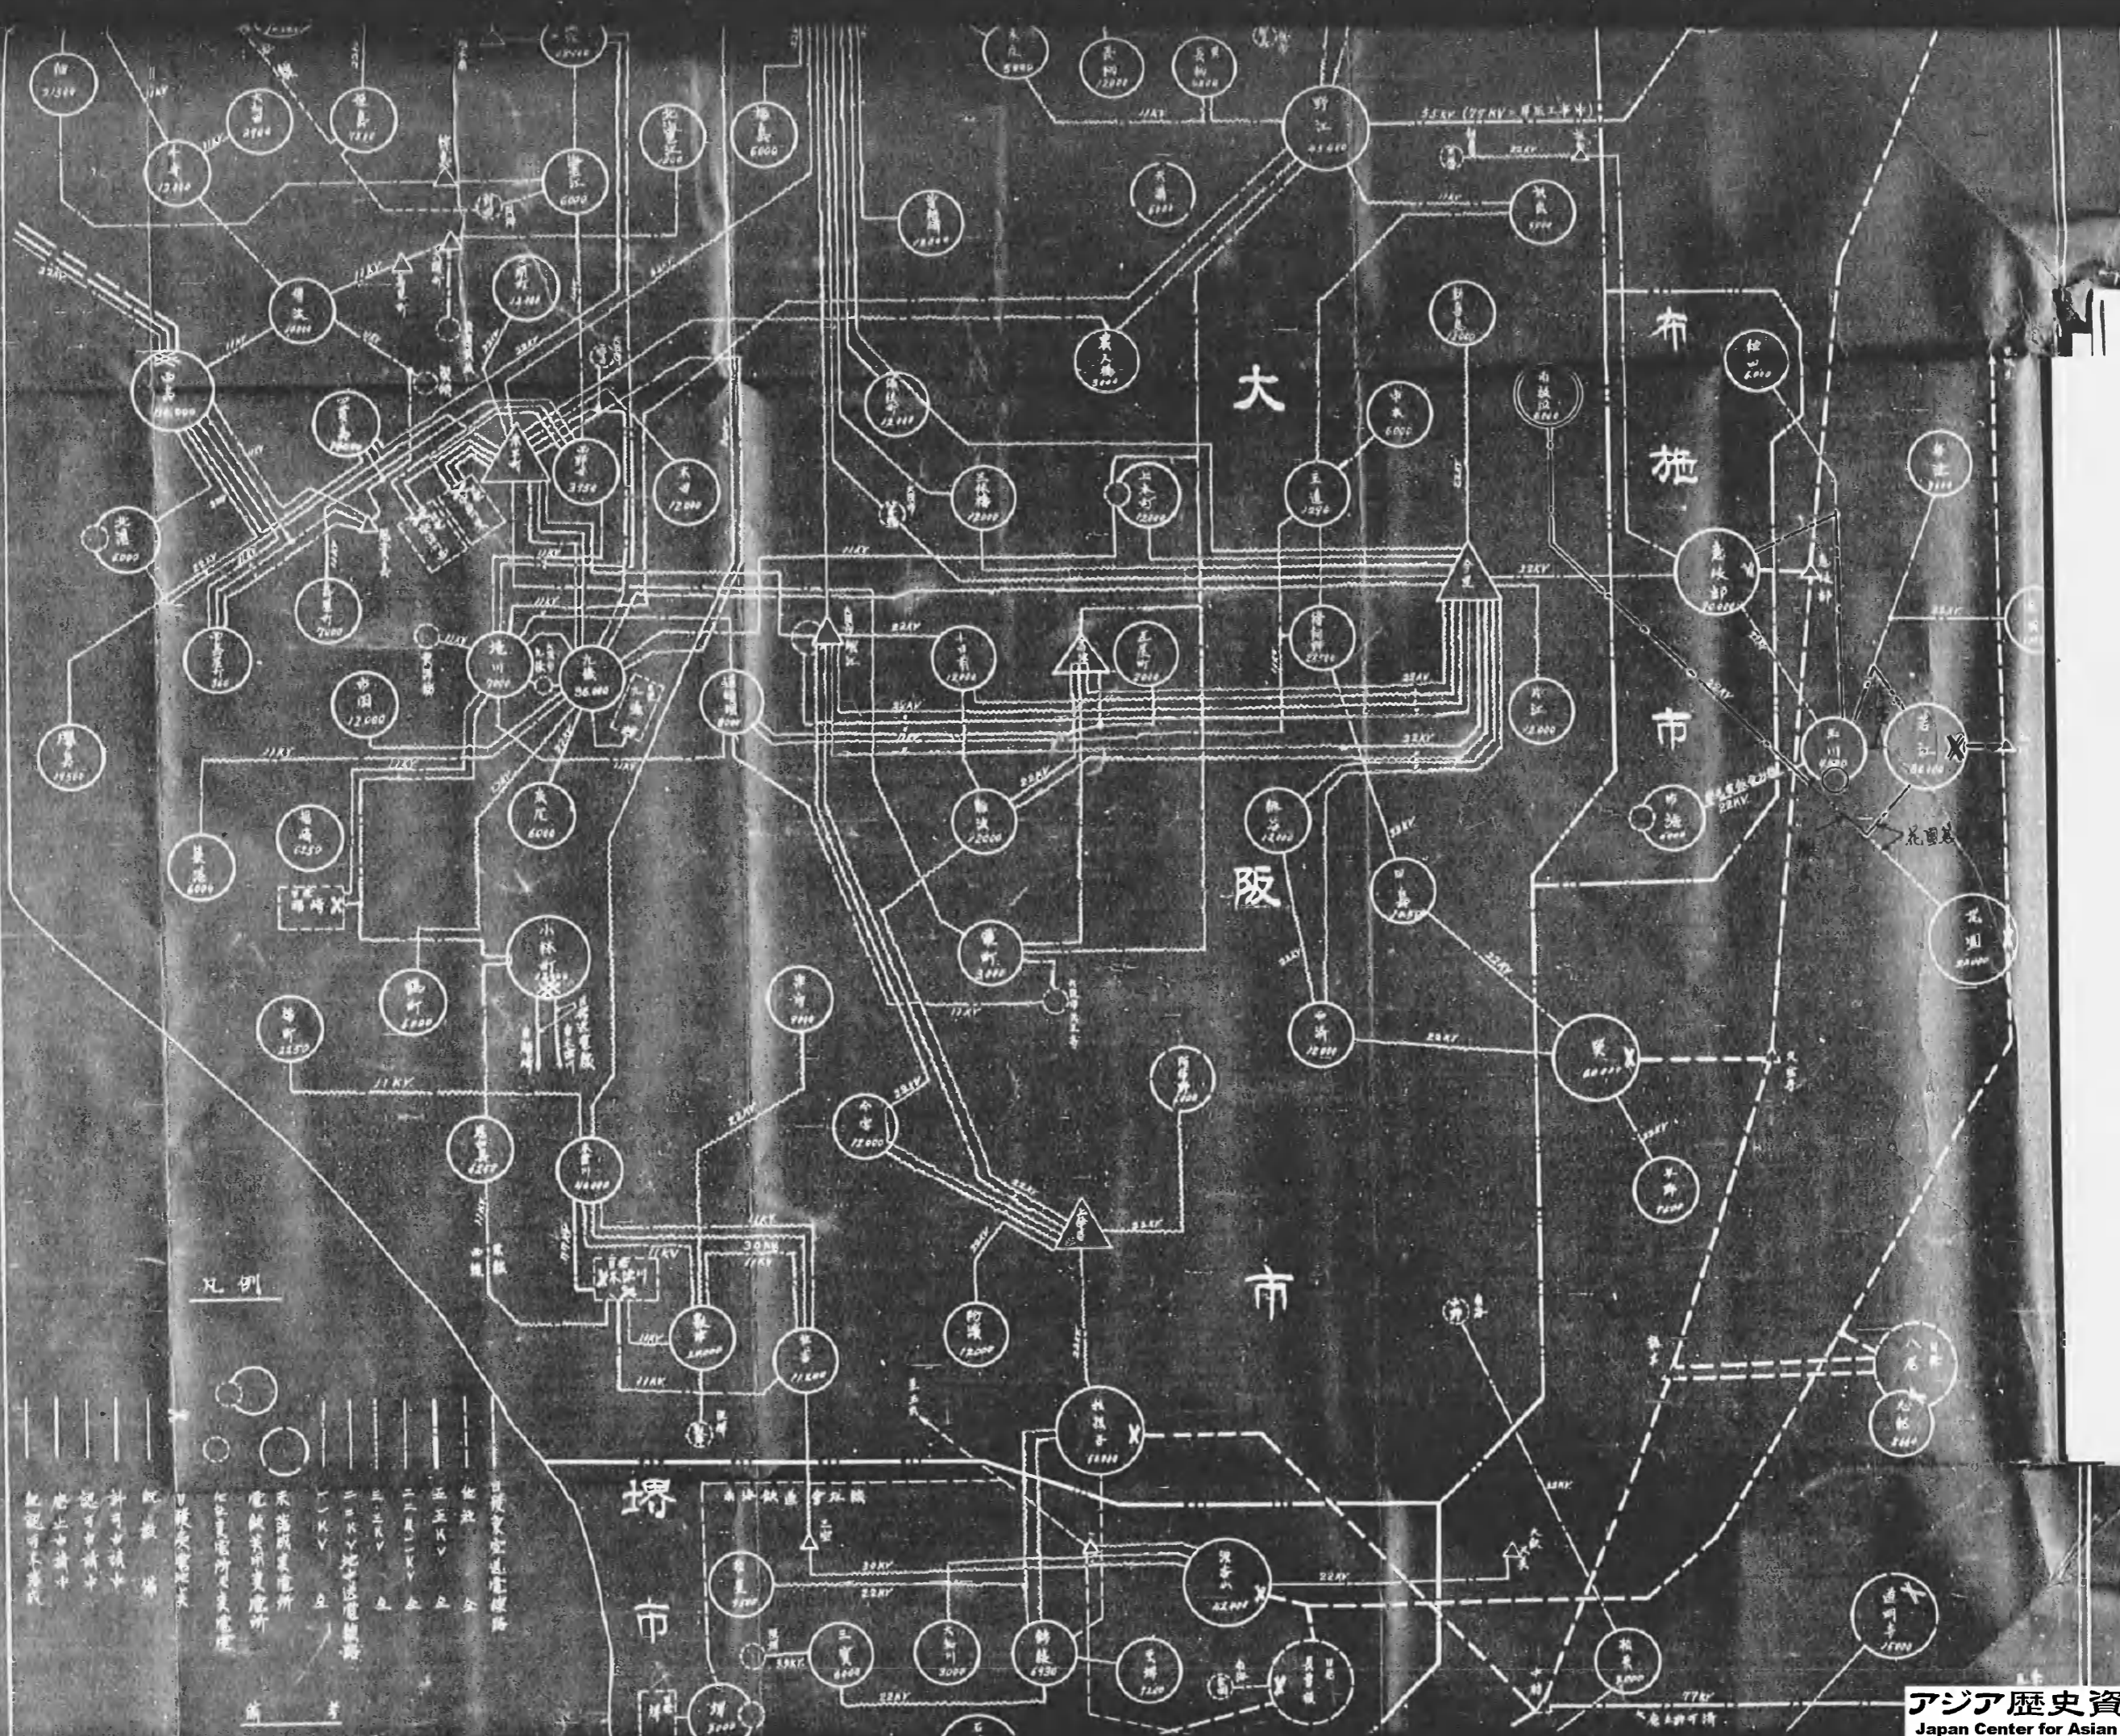

凡例

○ 変電所 (Station)
● 高圧送電線 (High Voltage Transmission Line)
○ 11KV 変電所 (11KV Station)
○ 6KV 変電所 (6KV Station)
○ 3KV 変電所 (3KV Station)
○ 22KV 送電線 (22KV Transmission Line)
○ 11KV 送電線 (11KV Transmission Line)
○ 6KV 送電線 (6KV Transmission Line)
○ 3KV 送電線 (3KV Transmission Line)
○ 電線管 (Cable Pipe)
○ 電線溝 (Cable Trench)

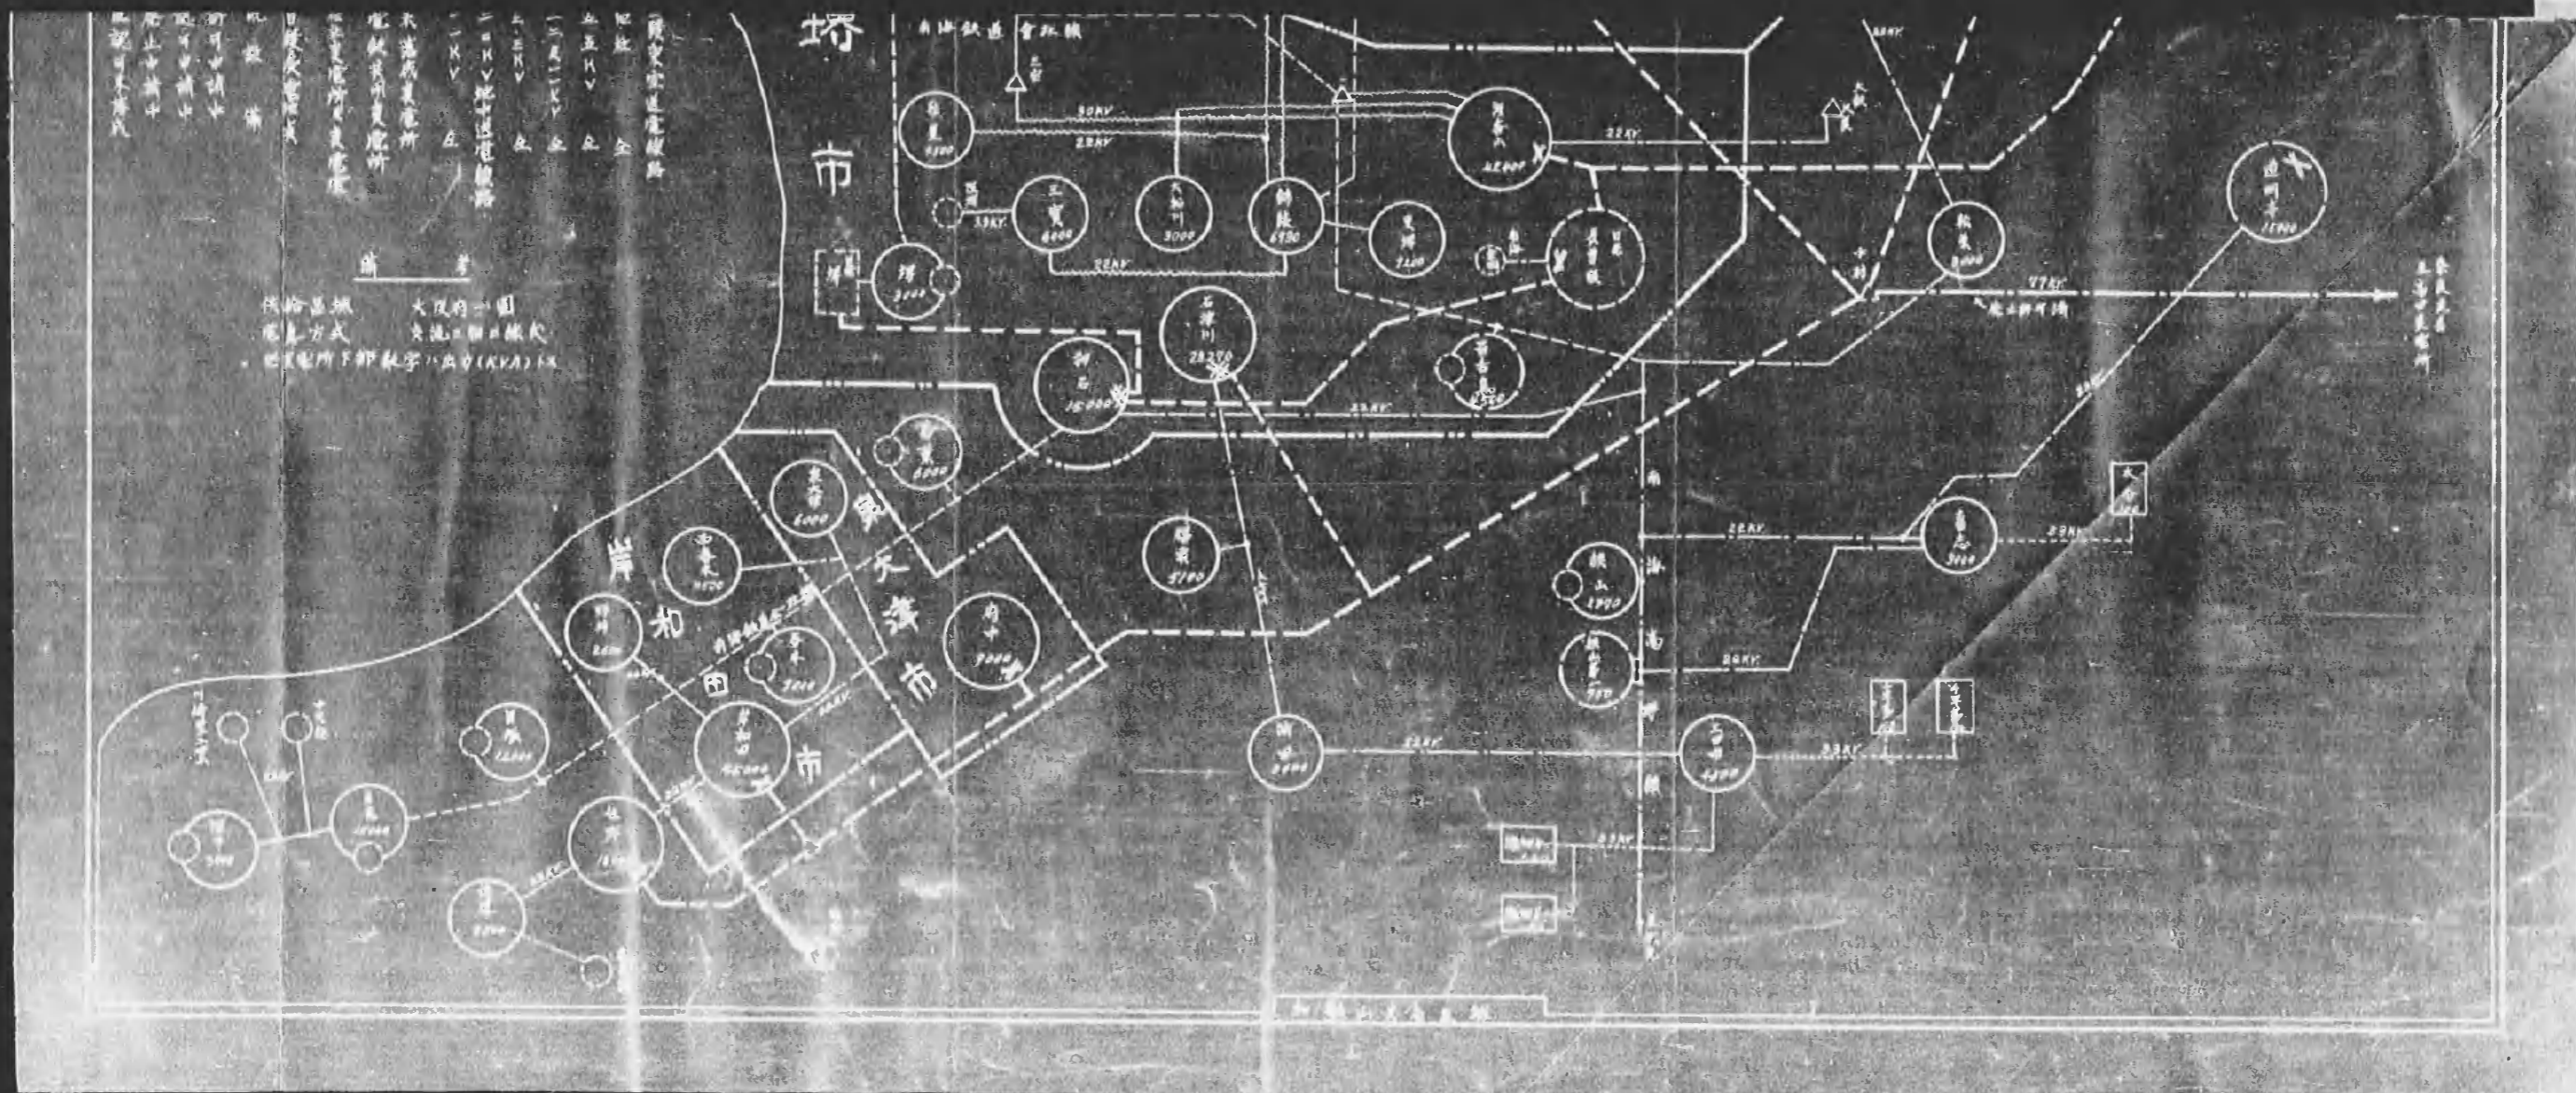

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

第 壹 號 圖

送 電 系 統 圖

附 表

關 西 配 電 有 限 公 司 會 社

主 任 技 術 師 五 嶋 祐

1 : 2 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IV 送電線路一覽 (其之六)

送電線路名	送電所	受電所	電圧	線路種別	線路長 (km)	電線種別	電線規格		支持塔の種類	備考
							電線種別	電線規格		
高尾 秋野線	高尾	秋野	22	架空	3,034	鋼絞線	7/30	鋼塔		
川崎 山崎一	川崎	山崎	22	架空	1,032	鋼絞線	7/30	鋼塔		
川崎 山崎二	川崎	山崎	22	架空	5,218	鋼絞線	7/30	鋼塔		
川崎 高尾	川崎	高尾	22	架空	6,020	鋼絞線	7/30	鋼塔		
上田 文	上田	文	22	架空	0,613	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	12,597	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	0,344	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	5,407	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,048	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	21,640	鋼絞線	7/30	鋼塔	全長 30,723.19	
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,420	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,770	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,334	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	11,179	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	350	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	6,547	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	900	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	2,403	鋼絞線	7/30	鋼塔	全長 4,914.19	
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	760	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	503	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,650	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,712	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,753	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,300	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,000	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	118	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	5,400	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,982	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	3,004	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,635	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	2,440	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	1,780	鋼絞線	7/30	鋼塔		
宇口 第一	宇口	第一	22	架空	6,871	鋼絞線	7/30	鋼塔		
花園 若江線	花園	若江	22	架空	1,009	鋼絞線	7/30	鋼塔	全長 1,009	

1123456789

めくれず

1 : 25

正本

西配工甲第三九六號
昭和十八年十二月七日

軍需大臣 東條 英機 殿

關西配電株式會社
田邊 隆二
五嶋

南放出變電所並關係送電線路廢止申請等ニ關
スル工事設計書中事項變更許可申請書

今般電氣工作物整理ノタメ別紙事項書ノ通り南放出變電所並花園南放
出送電線ヲ廢止シ花園關急玉川線ト區間變更致度候間御許可相成度電
氣事業法施行規則第八條ニ依リ關係書類並圖面相添此段及申請候也

追而本送電線區間變更ハ第十三號柱ニ於テ撤去部分ヲ切斷スルノミ
ニ付本申請ニ對シ御許可ト全時ニ使用ノ儀併而御認可相成度願上候

1218

18.12.23

19.1.28

NO. 578

18.12.23

關西配電株式會社

18号 1.218

課長	課長	課長	課長
係長	係長	係長	係長
主査	主査	主査	主査
査	査	査	査

課部	課部
付返廻付受	付送付受
19年 1月 28日	19年 1月 27日

伊藤

請 要 領

「作名」工多改并書中、多改更及許可申請

一、左記設備片止

二、花園南放多線

三、花園南放多線

四、花園南放多線

五、花園南放多線

六、花園南放多線

七、花園南放多線

八、花園南放多線

九、花園南放多線

十、花園南放多線

十一、花園南放多線

十二、花園南放多線

十三、花園南放多線

十四、花園南放多線

十五、花園南放多線

十六、花園南放多線

十七、花園南放多線

十八、花園南放多線

十九、花園南放多線

二十、花園南放多線

二十一、花園南放多線

二十二、花園南放多線

二十三、花園南放多線

二十四、花園南放多線

二十五、花園南放多線

二十六、花園南放多線

二十七、花園南放多線

二十八、花園南放多線

二十九、花園南放多線

三十、花園南放多線

三十一、花園南放多線

三十二、花園南放多線

三十三、花園南放多線

三十四、花園南放多線

三十五、花園南放多線

三十六、花園南放多線

三十七、花園南放多線

三十八、花園南放多線

三十九、花園南放多線

四十、花園南放多線

四十一、花園南放多線

四十二、花園南放多線

四十三、花園南放多線

四十四、花園南放多線

四十五、花園南放多線

四十六、花園南放多線

四十七、花園南放多線

四十八、花園南放多線

四十九、花園南放多線

五十、花園南放多線

五十一、花園南放多線

五十二、花園南放多線

五十三、花園南放多線

五十四、花園南放多線

五十五、花園南放多線

五十六、花園南放多線

五十七、花園南放多線

五十八、花園南放多線

五十九、花園南放多線

六十、花園南放多線

六十一、花園南放多線

六十二、花園南放多線

六十三、花園南放多線

六十四、花園南放多線

六十五、花園南放多線

六十六、花園南放多線

六十七、花園南放多線

六十八、花園南放多線

六十九、花園南放多線

七十、花園南放多線

七十一、花園南放多線

七十二、花園南放多線

七十三、花園南放多線

七十四、花園南放多線

七十五、花園南放多線

七十六、花園南放多線

七十七、花園南放多線

七十八、花園南放多線

七十九、花園南放多線

八十、花園南放多線

八十一、花園南放多線

八十二、花園南放多線

八十三、花園南放多線

八十四、花園南放多線

八十五、花園南放多線

八十六、花園南放多線

八十七、花園南放多線

八十八、花園南放多線

八十九、花園南放多線

九十、花園南放多線

九十一、花園南放多線

九十二、花園南放多線

九十三、花園南放多線

九十四、花園南放多線

九十五、花園南放多線

九十六、花園南放多線

九十七、花園南放多線

九十八、花園南放多線

九十九、花園南放多線

一百、花園南放多線



調査用紙(甲) 各課ニ於テ書類ノ不備又ハ事務上ノ都合等ニ因リ面ニ調査ヲ終了シ得ルトキハ其ノ旨及「要再廻」ヲ記載シ次順位ノ課ニ廻付スルコト

電 氣 廳

関西配電株式會社

21 年請申及 日 月 年 日 西 甲 三 九 六


西 酒 工 甲 第 三 六 六 號



東 新 英 齋 號

8111

本甲請ニ據テ隨テ全額ニ對田、謝状而隨テ田林如選願上對
 出後演練ニ廻出ニ外關關意王川縣ニ歸間變更選願田林悉此對以申請對出
 今對演練工并對選願、又ニ此選練良書、能リ南對出對演練並外關南對
 南對出對選練良書、能リ南對出對演練並外關南對

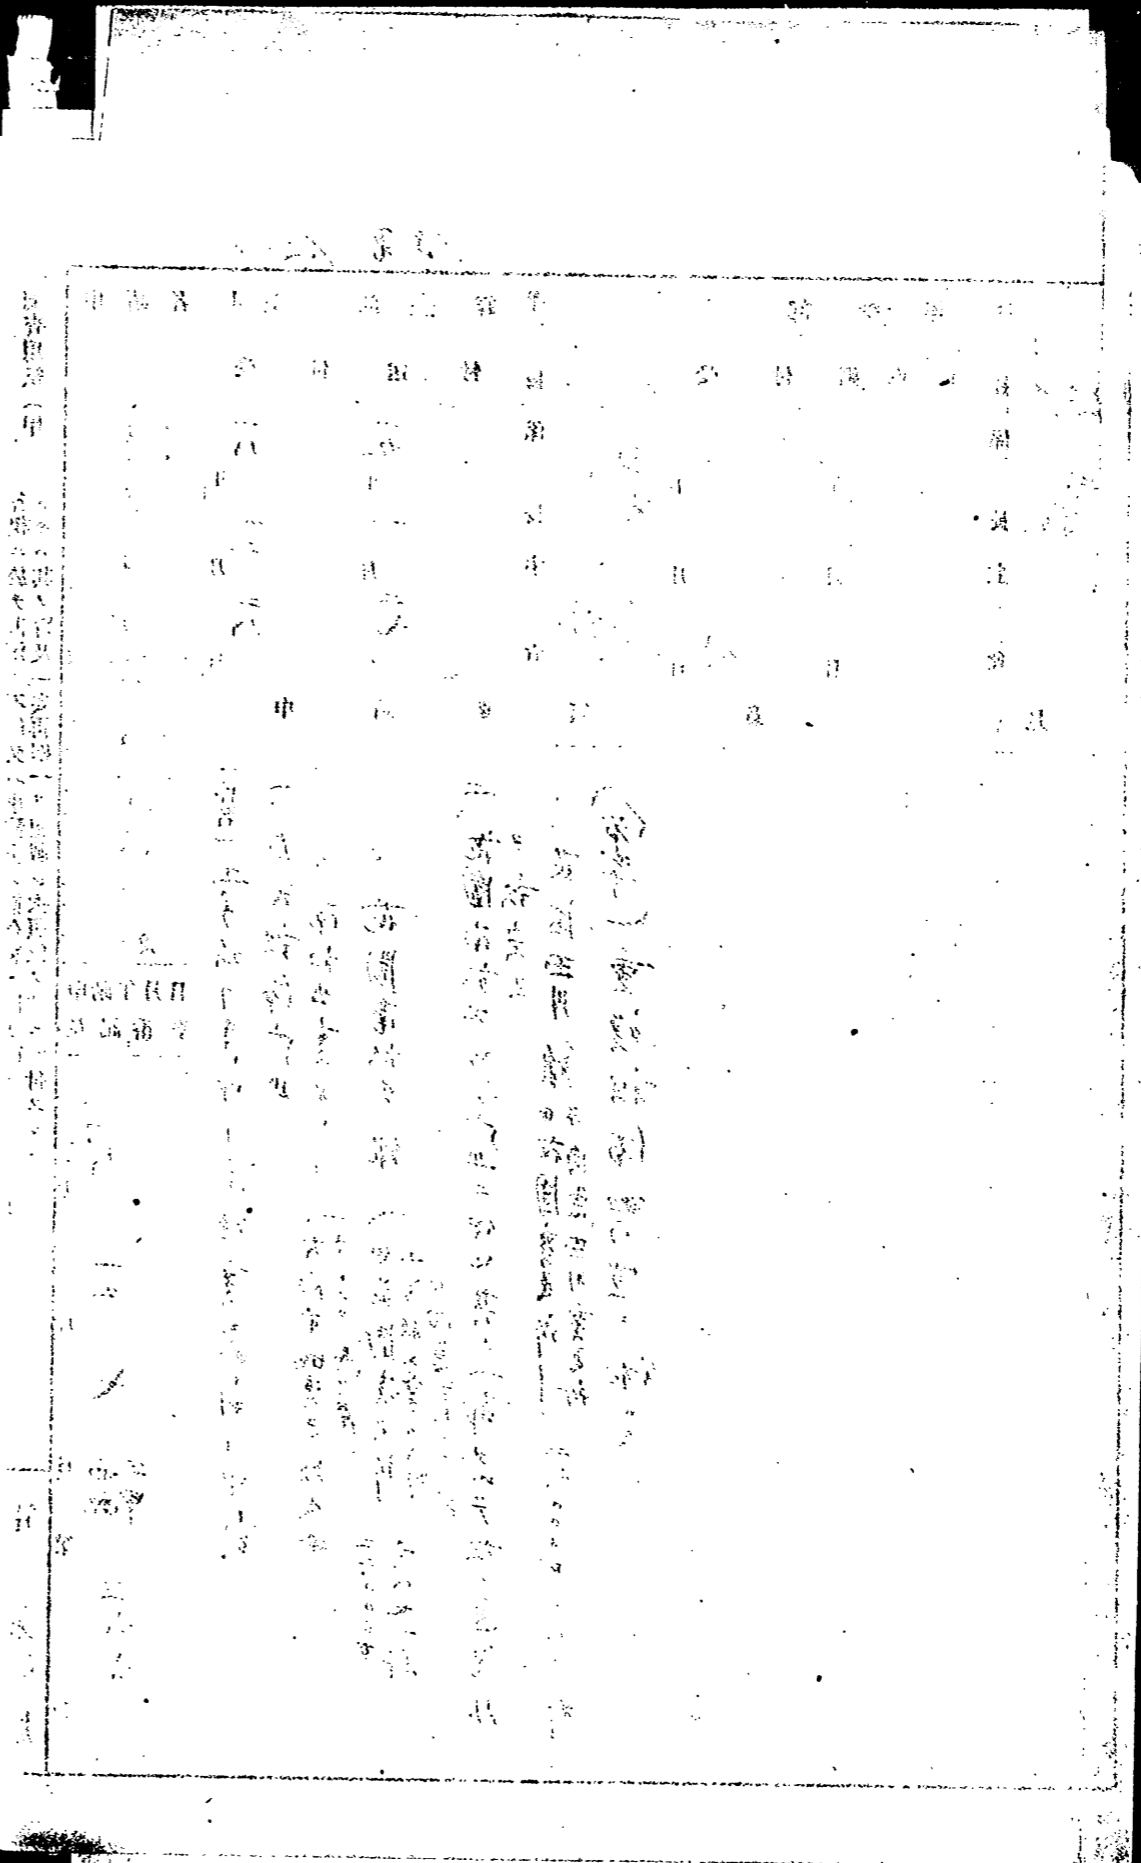

事由書

一、南放出變電所（舊稱放出變電所）ハ昭和四年五月元日本電力株式會社ニ於テ設置セラレ附近へ高壓ニテ一般配電シ居リタルモノナル處弊社統合ノ結果隣接シテ放出及新喜島兩變電所所在スルヲ以テ重複設備整理計畫ニ基キ負荷約五〇〇「キロワット」ヲ放出、二〇〇〇「キロワット」ヲ新喜島兩變電所へ漸次切替シ今般全部移荷完了セリ依ツテ今回南放出變電所ヲ廢止セントスルモノナリ

二、花園南放出線ハ途中關急玉川變電所へ引込ミ送電セルヲ以テ分岐柱ヨリ南放出變電所ヲ今同撤去シ殘部ヲ花園玉川線ト區間變更ス

三、花園變電所ニ於ケル日發受電量ハ變更セザルモノトス

（以上別紙平面圖御參照）

工事設計書中變更事項書

説明一、花園南放出線ヲ廢止シ内自第十三號分岐柱至南放出變電所間
ヲ撤去シ殘部ヲ花園關急玉川線ト區間變更スルモノトス
一、南放出變電所ヲ廢止ス

四、送電設備

(甲) 左記ヲ廢止ス

(一) 送電線路ノ名稱其他

名 稱	花園南放出線
區 間	自花園變電所 至南放出變電所及關急玉川變電所
經過地	大阪府中河内郡若江村玉川村 布施市、大阪市
巨 長	六、八七一杆
	内五〇七〇杆今回撤去

(一) 電氣方式 交流三相三線式

最大電壓 二二〇〇〇「ボルト」

(三) 電線路ノ種類

架空線

(二) 區間變更ニ伴ヒ左記ヲ新設ス

(一) 送電線路ノ名稱其他

名稱 花園玉川線

區間 自花園變電所

至關急玉川變電所

經過地 大阪府中河内郡若江村玉川村

亘長 一八〇一杆(但シ全部既設ノモノナリ)

(二) 電氣方式 交流三相三線式

最大電壓 二二〇〇〇「ボルト」

(三) 電線路ノ種類

架空線

五變電設備

左記ヲ廢止ス

(一) 變電所ノ名稱及位置

名稱 南放出變電所

位置 大阪市城東區放出^町五二二ノ一

(二) 變電所ノ出力

六〇〇〇「キロボルトアンペア」

以上

主任技術者 五 嶋

祐 

撤去資材説明書

一、撤去資材（花園南放出線一部廢止ノ分）

銅 一六・五九八噸

鐵 六九・〇〇〇噸

一、撤去費 金二一、七〇〇圓

一、撤去資材（南放出變電所廢止ノ分）

銅 五・七噸

鐵 三八・五噸

一、撤去費 金二、五〇〇圓

一、處分法

豫備品トシテ在庫ス

贈品イ、ナ、五、電、文

一、謝、代、誌

一、謝、去、費、金、三、五、〇、〇、圓

贈、三、八、〇、五、〇、

贈、五、〇、五、〇、

一、謝、去、資、材、(南、出、製、雷、池、製、土、代)

一、謝、去、費、金、二、六、〇、〇、圓

贈、六、〇、〇、〇、〇、

贈、一、六、〇、五、〇、八、五、〇、

一、謝、去、資、材、(井、園、南、出、製、一、指、製、土、代)

謝、去、資、材、係、即、書

添附書類圖面目錄

一、事、由、書

一、工、事、設、計、書、中、變、更、事、項、書

一、撤、去、資、材、說、明、書

一、送、電、系、統、圖、並、附、表

一、平、面、圖

一、組 (第一號圖)

一、葉 (第二號圖)

以、上

第一號圖
送電系統
附圖
表
五鳴
祐

南故出

- 一 平 而 圖
- 一 致 置 系 統 圖 並 附 表
- 一 維 夫 資 料 集 冊
- 一 工 業 地 情 書 中 變 更 專 冊 書
- 一 出 售

送電系統圖面目錄

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 : 3 2

裏面白紙


變電所設備一覽(其之四)

行	變電所名	種	出 (kVA)				備註	電 壓 (V)				備註	備 註				
			特高用	送電用	受電用	月送量		電 壓	電 壓	電 壓	電 壓		備 註	備 註	備 註	備 註	
(131)	700		
(132)	10000		
(133)	10000		
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)

5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

原本不明瞭


めくれず

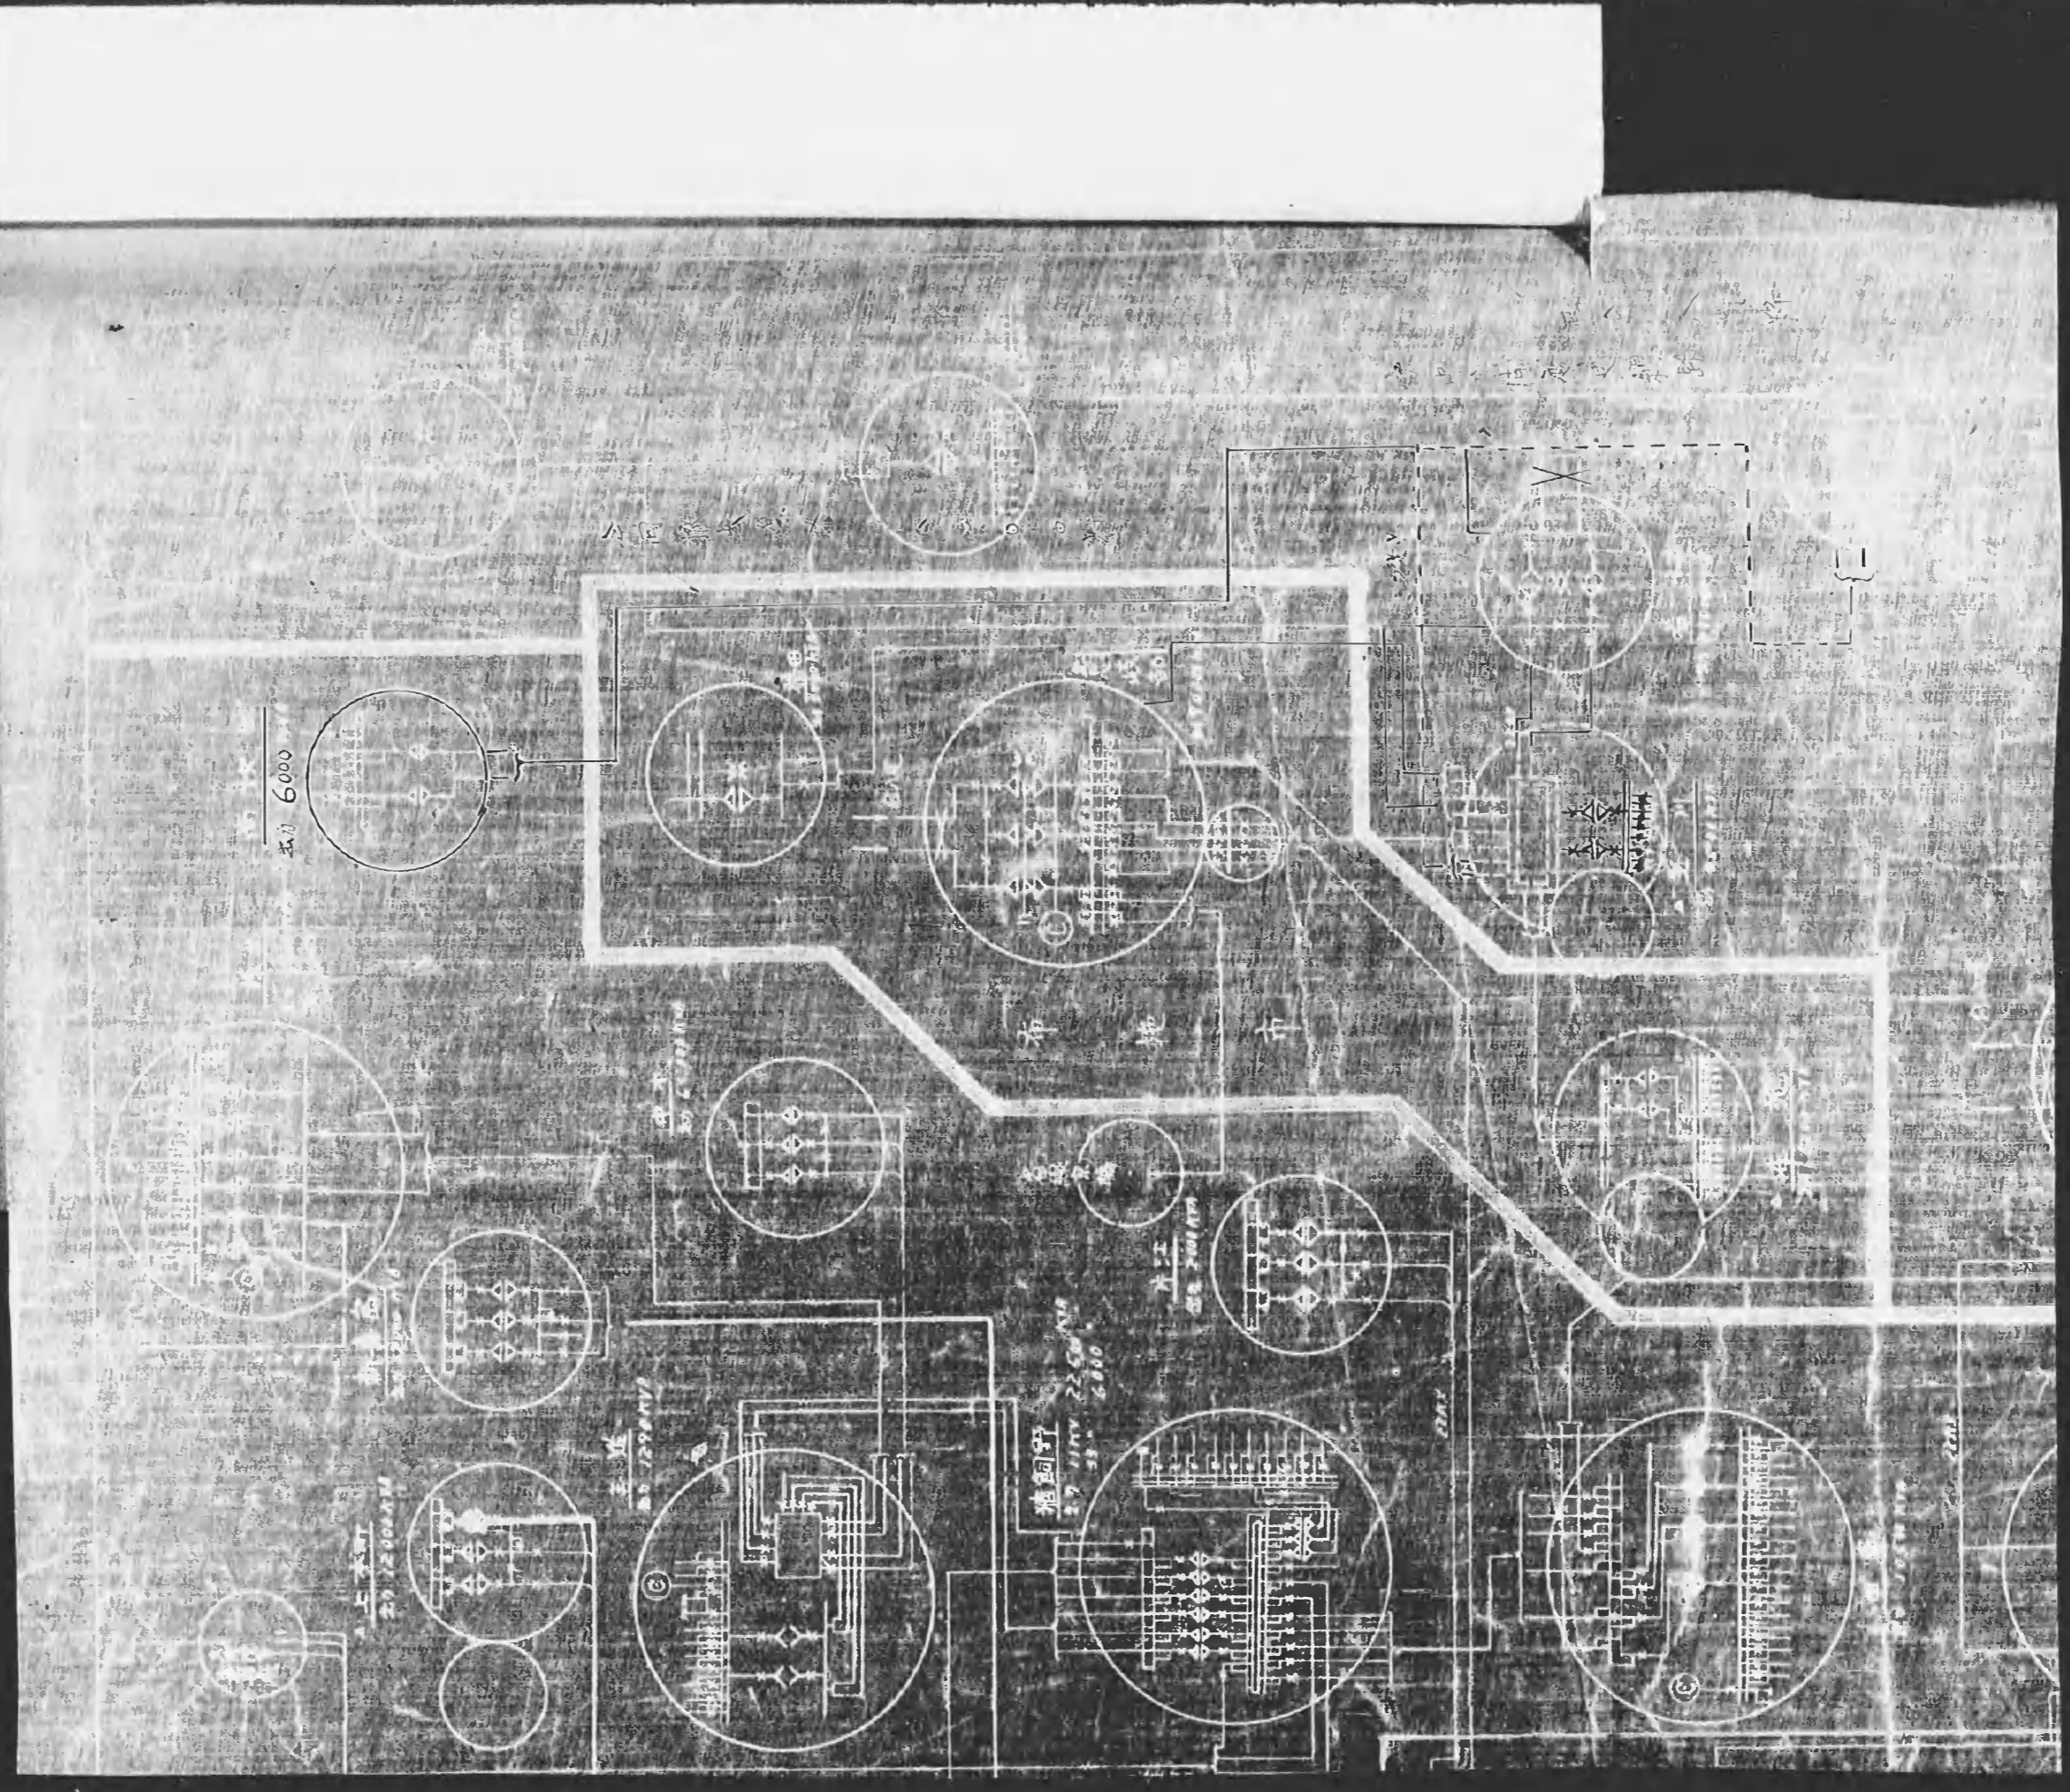


1 : 25

第一號圖
送電系統圖
關西配電株式會社
主任技術者 五 鳴 祐

南 放 出

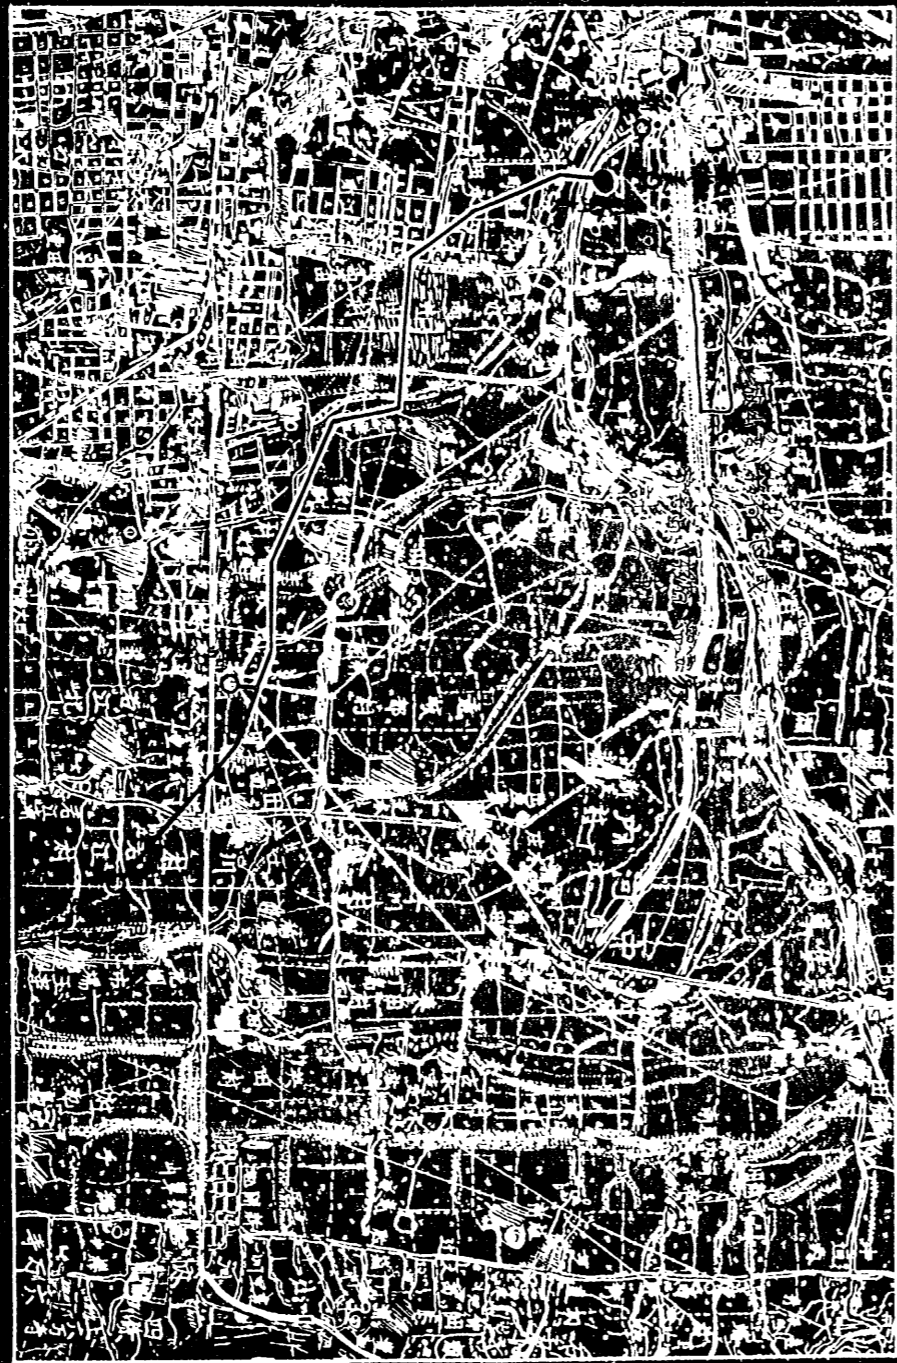

去在
五
鳴
祐

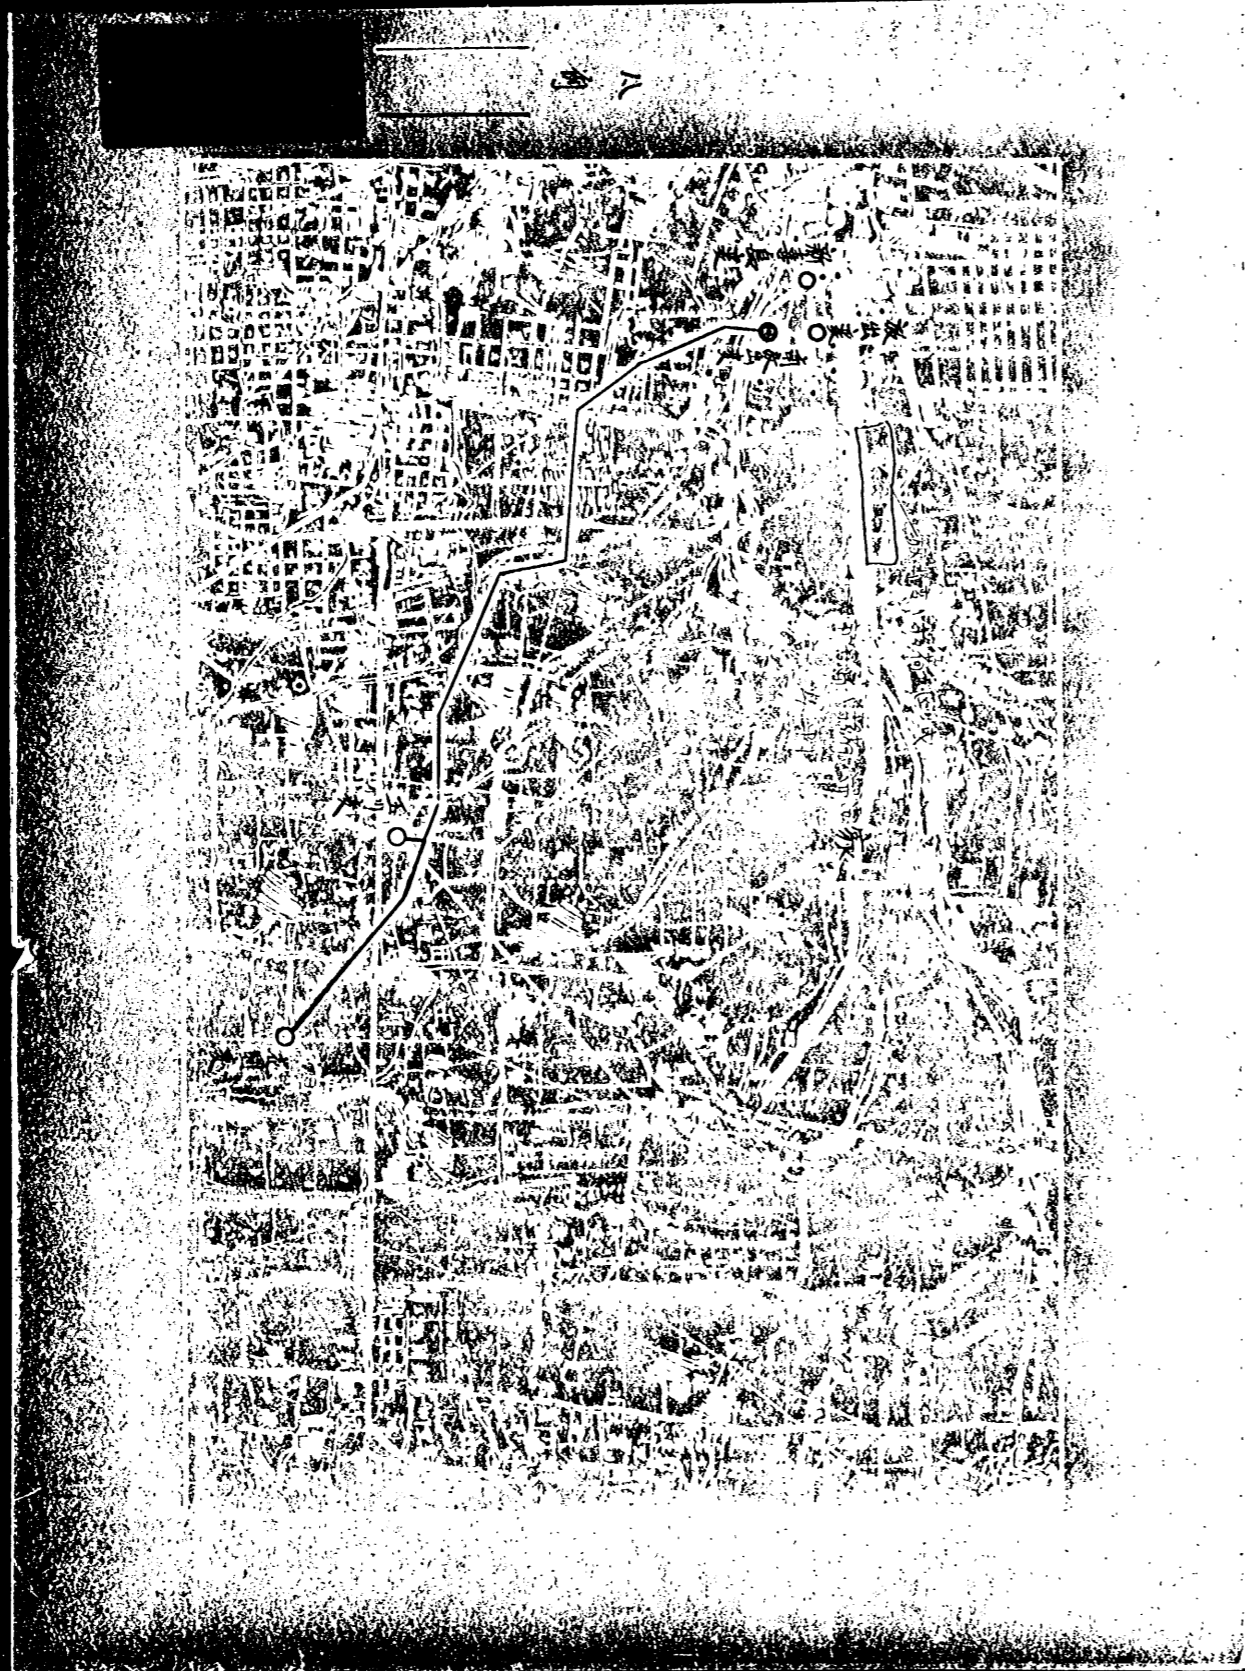

第貳號圖

平面圖

因三池電機株式会社
主任技師者 五島



